


ESEGUIRE LE PARETI DELLA FOSSA IN CALCESTRUZZO IDROREPELLENTE CON APPOSITI WATERSTOP NELLE GIUNTURE. RISPETTARE LA PLANARITA' E LA PERPENDICOLARITA' DELLE PARETI ± 20 mm

IMPORTANTE: PER IL MONTAGGIO DELLE PORTE CONSULTARE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE MAX 10cm DAL VANO



SEGNARE CON UNA "X" GLI ACCESSI AI PIANI E LA QUOTA DEGLI INTERPIANI

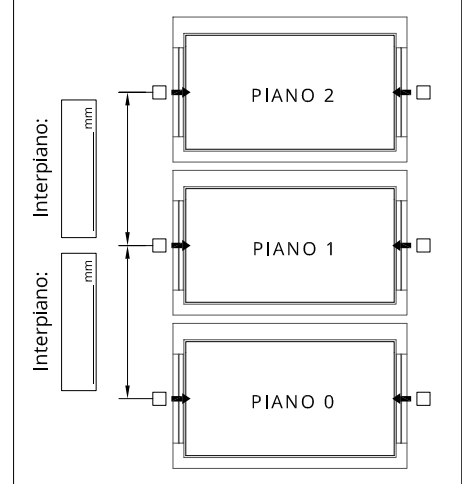


UP DINAMIC s.r.l.		Via Modigliani, 22 37045 Lenago (VR) Tel. 0442-590129	Cliente: _____ Disegnato: _____ Tecnico di Progetto: _____ Verificato: _____ Data: 14/11/14
DATA	DESCRIZIONE	MONTAUTO : DLF SPB	
		FOSSA CMF	
		TAV-DLFF-01	
		Scale: _____	
		Scale: _____	
www.updnamc.com - e-mail : Info@updnamc.com			

* OPERE A CARICO DEL CLIENTE MISURE in mm

CE DATA: _____ FIRMA PER APPROVAZIONE: _____

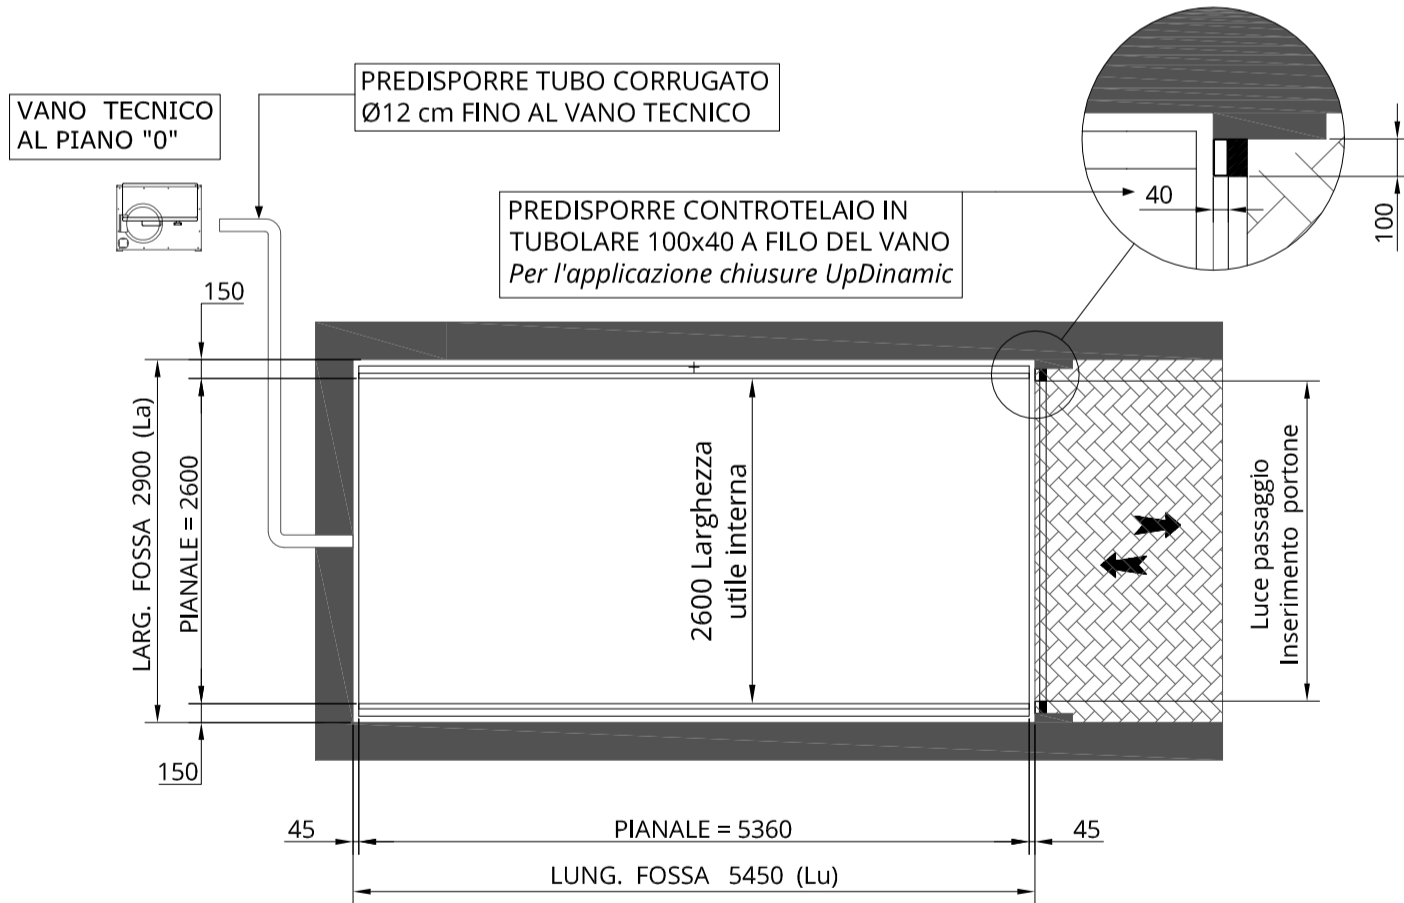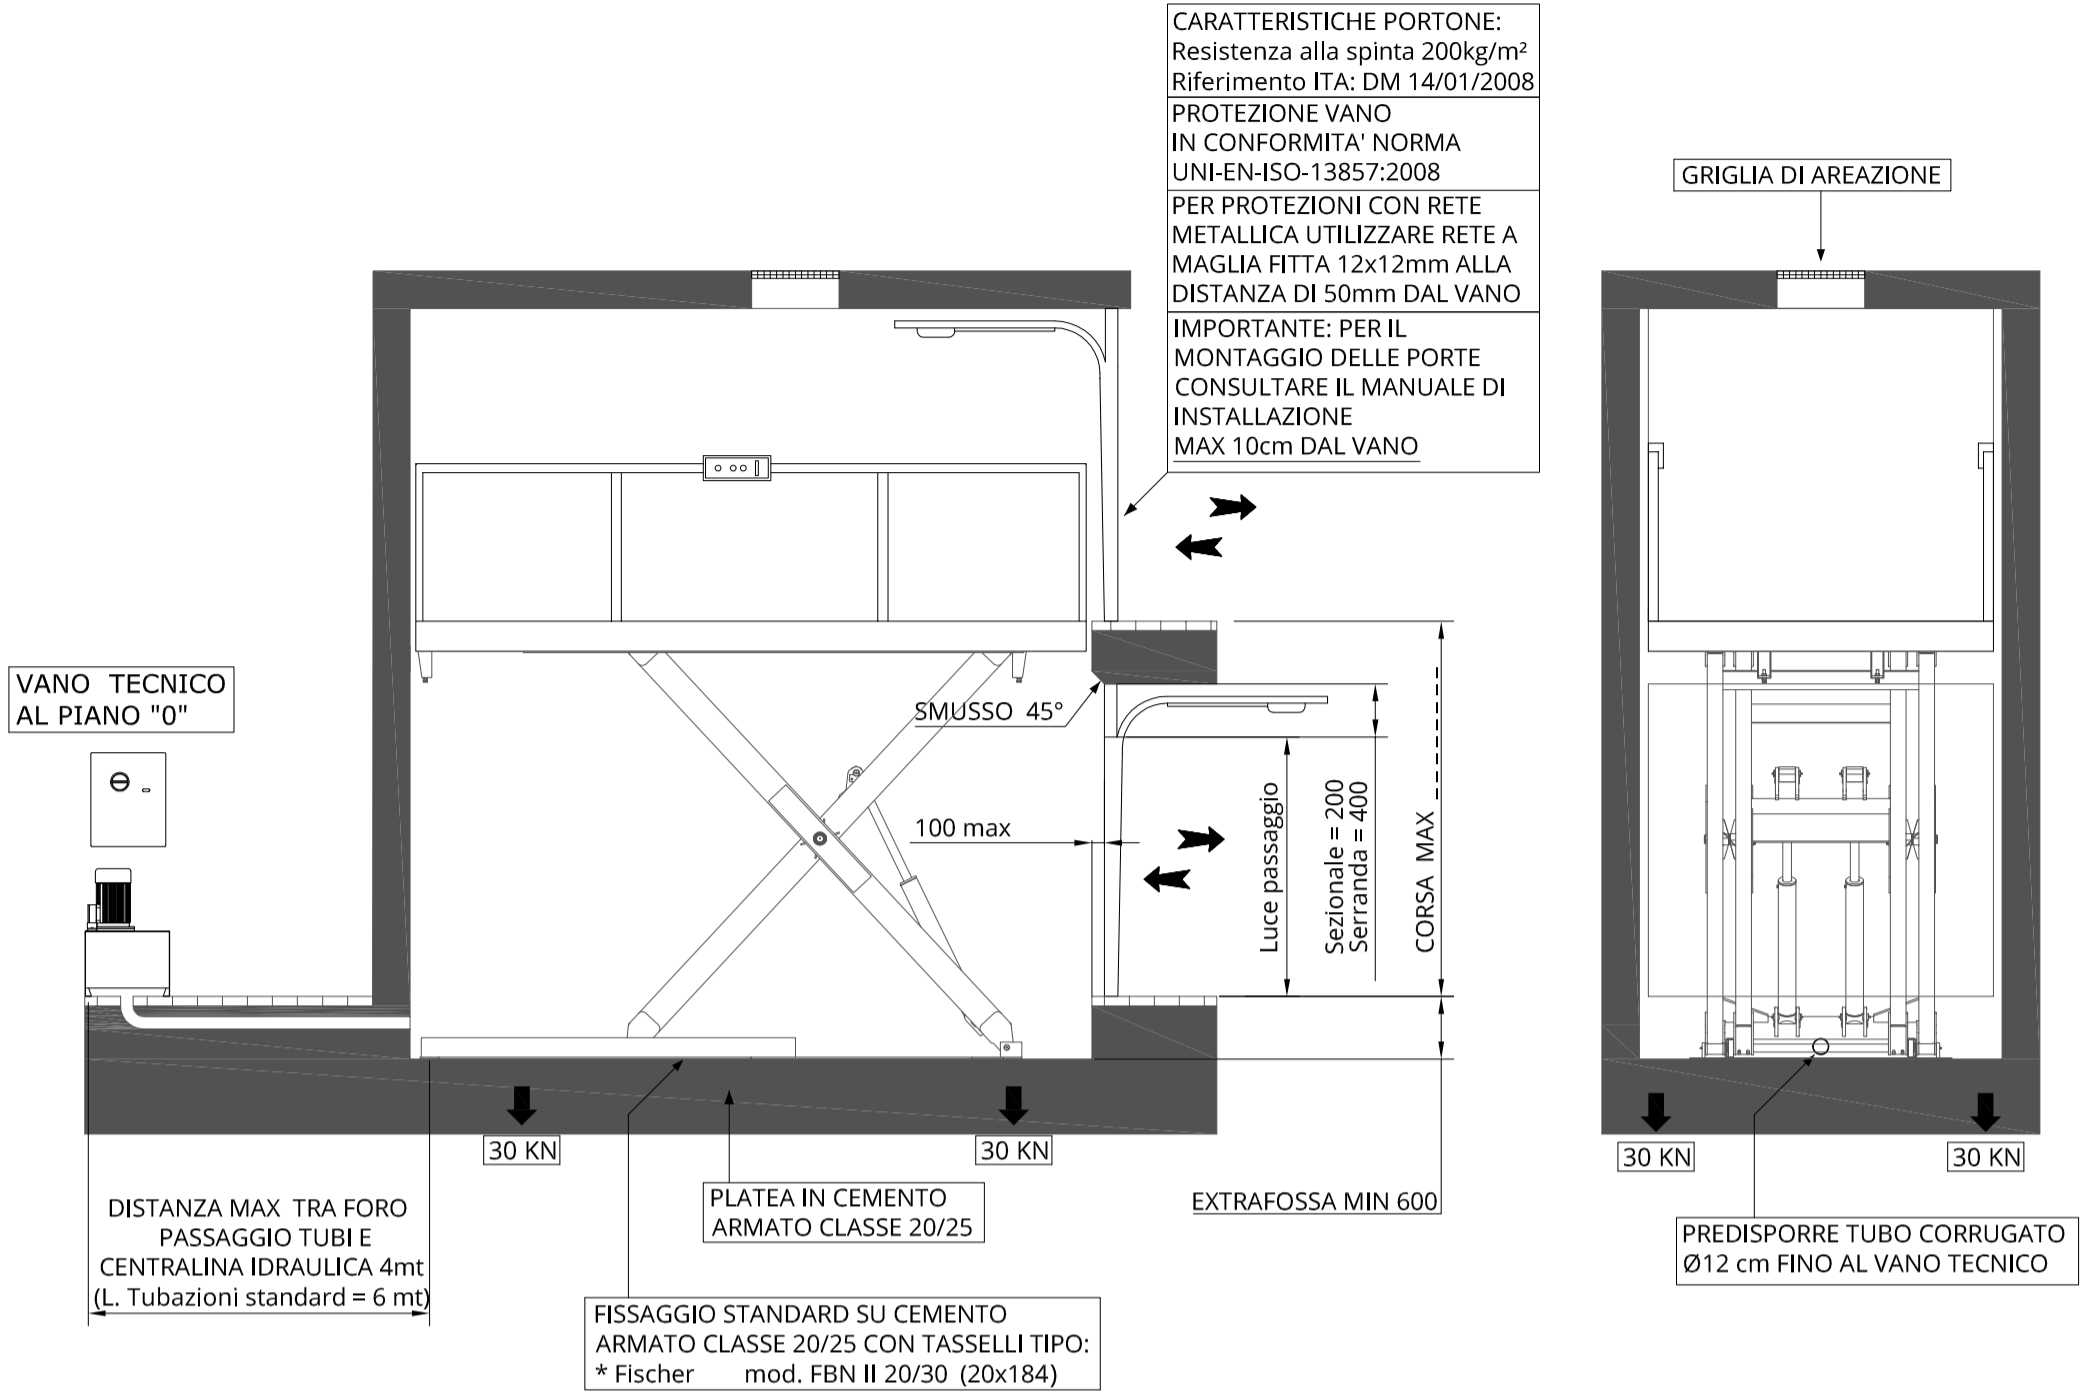

SEGNARE CON UNA "X" GLI ACCESSI AI PIANI
E LA QUOTA DEGLI INTERPIANI

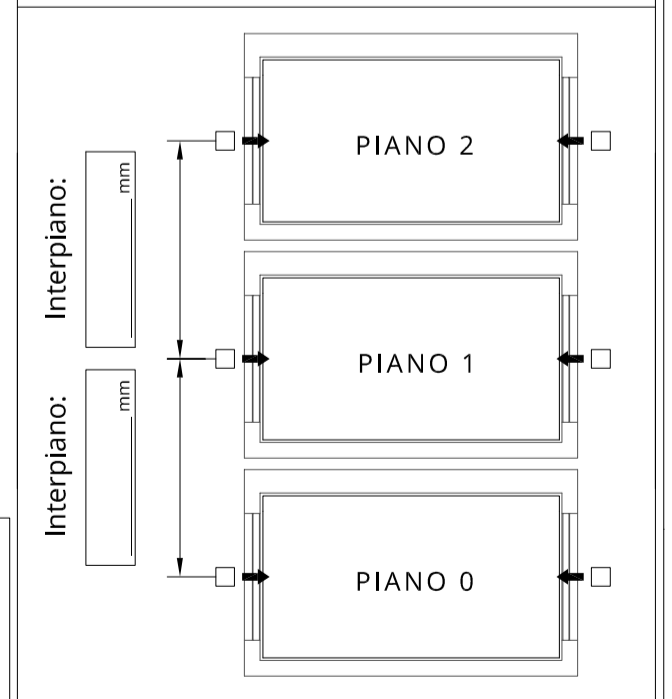

PREDISPORRE LINEA F+N+T o 3F+T+N ,PREVEDERE INTERRUTTORE AUTOMATICO
MAGNETOTERMICO CON DIFFERENZIALE CURVA "C", Id = 0.3A

Motore	Tensione funzionamento	Velocità media cm/sec	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
5,5 kW	220 V - trifase	4,5	Diretto	4x25A id= 0,3	22	68
	380 V - trifase	4,5	Diretto	4x16A id= 0,3	11	35
7,5 kW	220 V - trifase	5,8	Diretto	4x25A id= 0,3	24	72
	380 V - trifase	5,8	Diretto	4x20A id= 0,3	16	50
9,2 kW	220 V - trifase	7,5	Diretto	4x32A id= 0,3	30	90
	380 V - trifase	7,5	Diretto	4x25A id= 0,3	20	60

NOTA: EVENTUALE RIDUZIONE DELLO
SPAZIO TRA PIANALE E SOGLIA E' A
CARICO DEL COMMITTENTE
L'EVENTUALE COMPENSAZIONE DEVE
PREVEDERE UNO SMUSSO DI 45°
ALL'INTERNO DEL VANO.

IMPORTANTE: PER IL MONTAGGIO
DELLE PORTE CONSULTARE IL
MANUALE DI INSTALLAZIONE MAX
10cm DAL VANO
MISURE in mm

CE DATA: _____ FIRMA PER APPROVAZIONE: _____

UPDINAMIC s.r.l. Via Modigliani, 22 37045 Lenoga (VR) Tel. 0442-590129

DESCRIZIONE
MONTAUTO : DLF SPB
TRASPORTO DI MERCI
E DI UN SOLO OPERATORE
A BORDO

Cliente :
Materiale Portanza :
Trattamento :
Disegno n° : TAV-DLFSPB-02

Q.TA
Scala
www.updynamic.com - e-mail : info@updynamic.com